


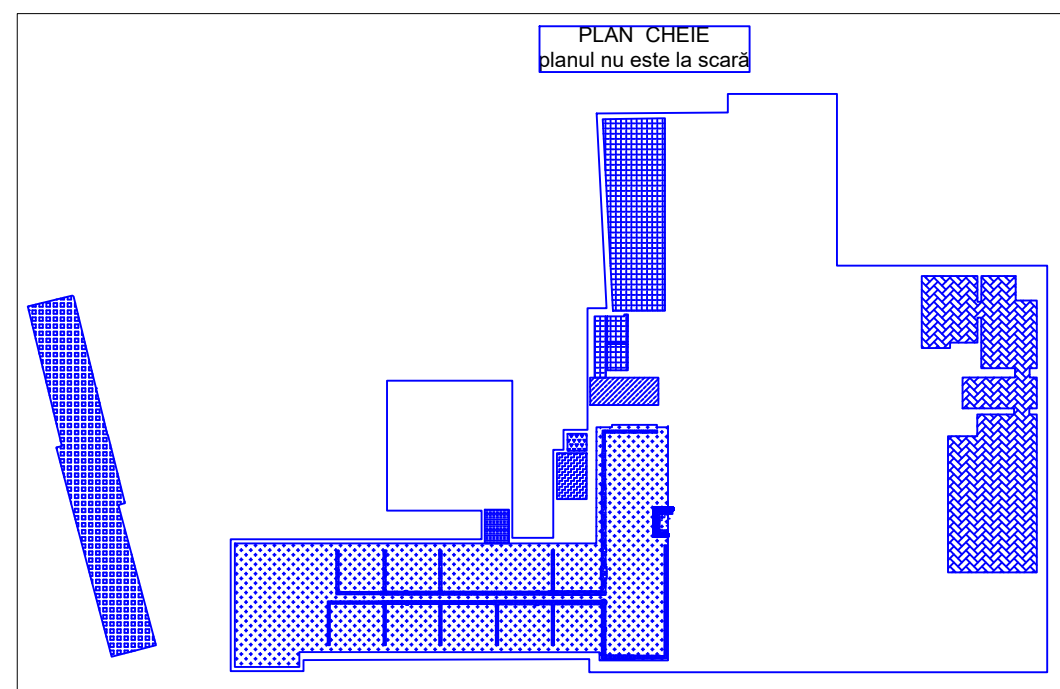

Semnificatia notajei:

nr. echipamentului

nr. Buclei de detectare

nr. Zonei de detectare

1B1U21

[illegible]

Categorie de importanță: C, normală, conform HG 768/1997,
Clasa de importanță: III, conform P100/3-2019,
Gradul de rezistență la foc: II, conform P118/1999.

VERIFICATOR	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚĂ
MLP.D.A.	P.F.R.		IE
REFERAT nr. 9477114.8.2020			
Președinte de specialitate: NEMP PROIECT & REL. sr. Iedescu, nr. 2, mun. Iasi, Jud. Ch. CUI: 21805906, J122483/2007, tel: 07378069623 e-Mail: brookempr@yahoo.com		<u>Intavire</u> URSUS BREWERIES S.A. <u>Intavire</u> Modernizarea instalatiei pentru fabricarea si ambalarea produselor lactice, amplasata in zona suburb. partii de sud <u>Amplasament</u> Calea Miledului, mun. Chisinau, Jud. Ch.	
Specificatie	Ing. Marius	Semnatura	Scara: 1:100
Sef proiect	Ing. Marius		INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMA INCENDIU
Proiectat	Ing. Marian	Data:	PLAN PARTIAL
Dresat	Ing. Marian	11.05.2020	ISDAI